



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de produit ou équipement	Module de ventilation
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de ventilateur
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Kit de ventilateur

Complémentaires


Accessoires associés	Racks TSXRKY
Tension de service (Us)	100...120 V
Type de circuit d'alimentation	CA
Poids du produit	0,5 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine


Module de ventilation

Dimensions

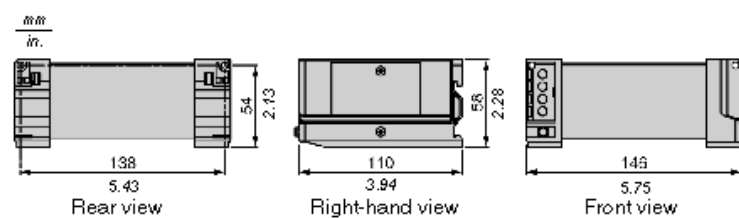

Schémas de câblage


Raccordement de l'alimentation du module de ventilation

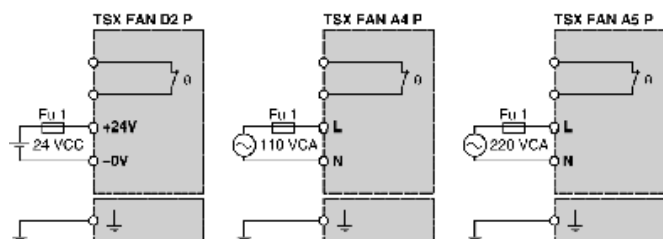


NOTE : dans le cas d'utilisation de plusieurs modules de ventilation de même type, utilisez une alimentation commune pour l'ensemble des modules de ventilation.

Raccordement de l'alimentation de la sonde de température

La sonde de température peut être alimentée indifféremment en courant continu ou en courant alternatif et raccordée à un voyant de signalisation, une entrée automate, etc.

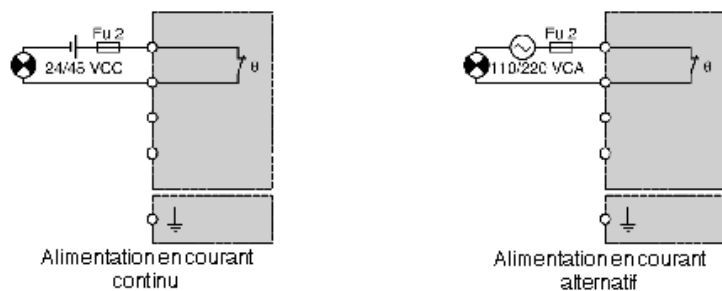

NOTE : dans le cas d'utilisation de plusieurs modules de ventilation, les contacts de sondes seront mis en série.

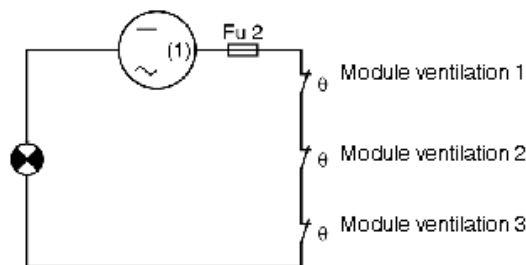

(1) 24/28 VCC ou 110/220 VCA